


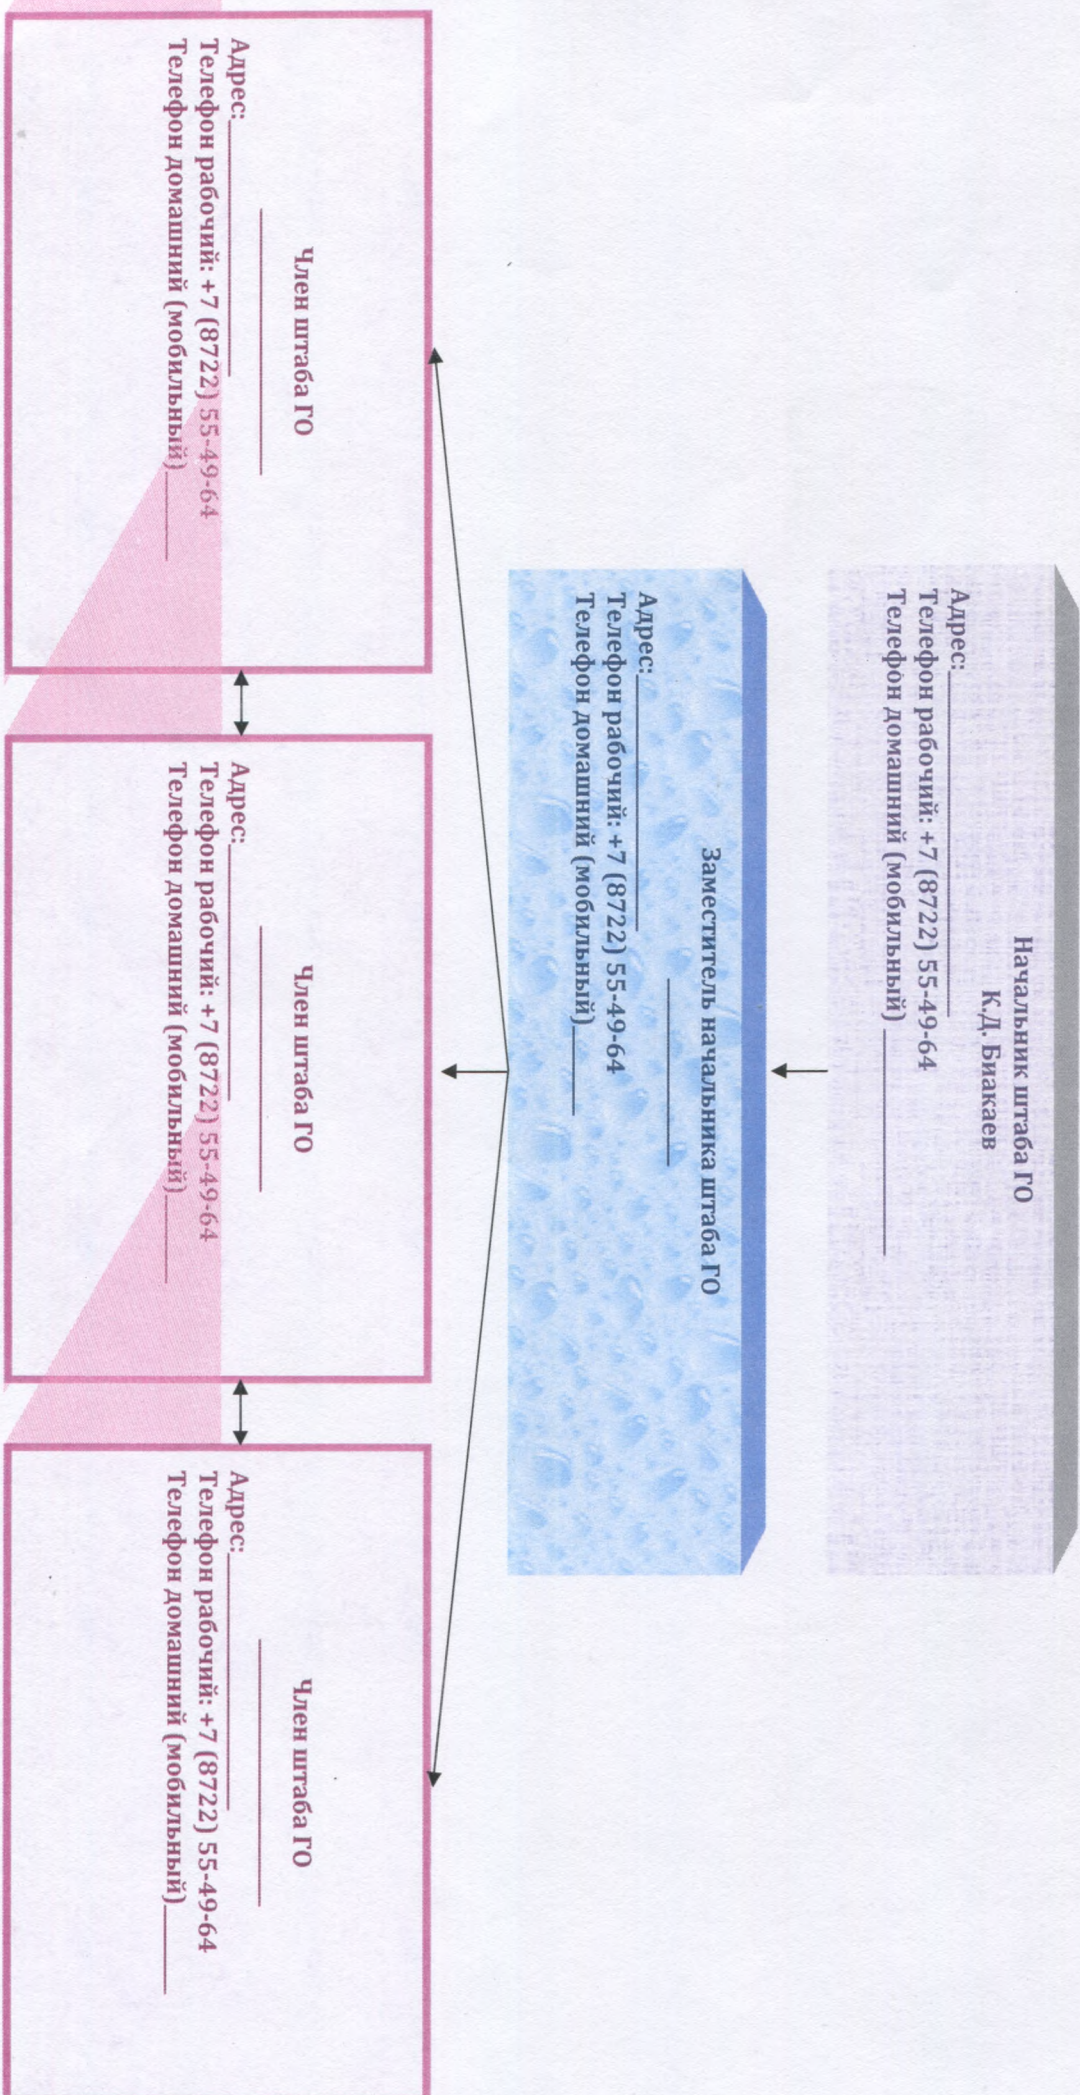

**ПЛАН
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

г. Махачкала

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ШТАБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МИНЮСТА РД




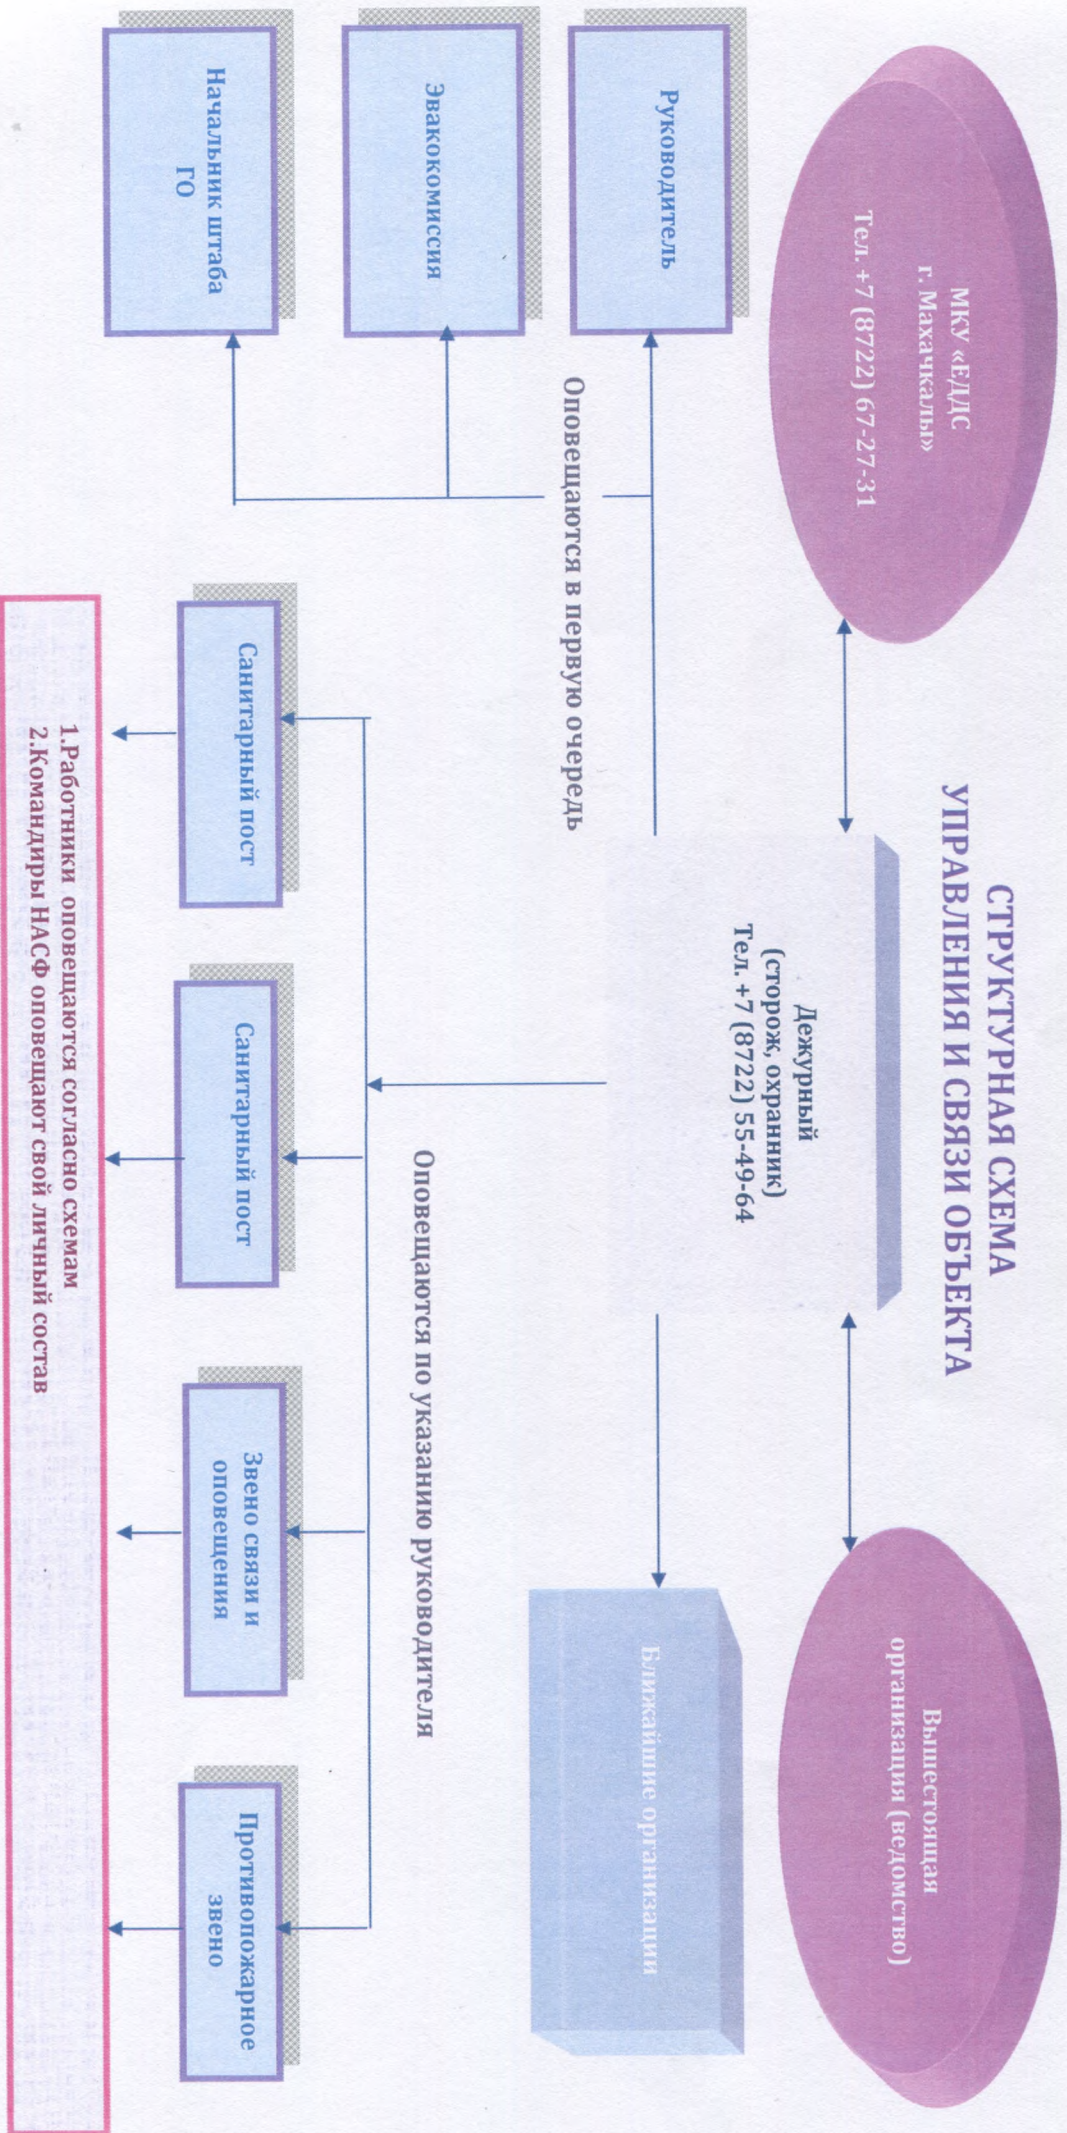


СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНЮСТА РД

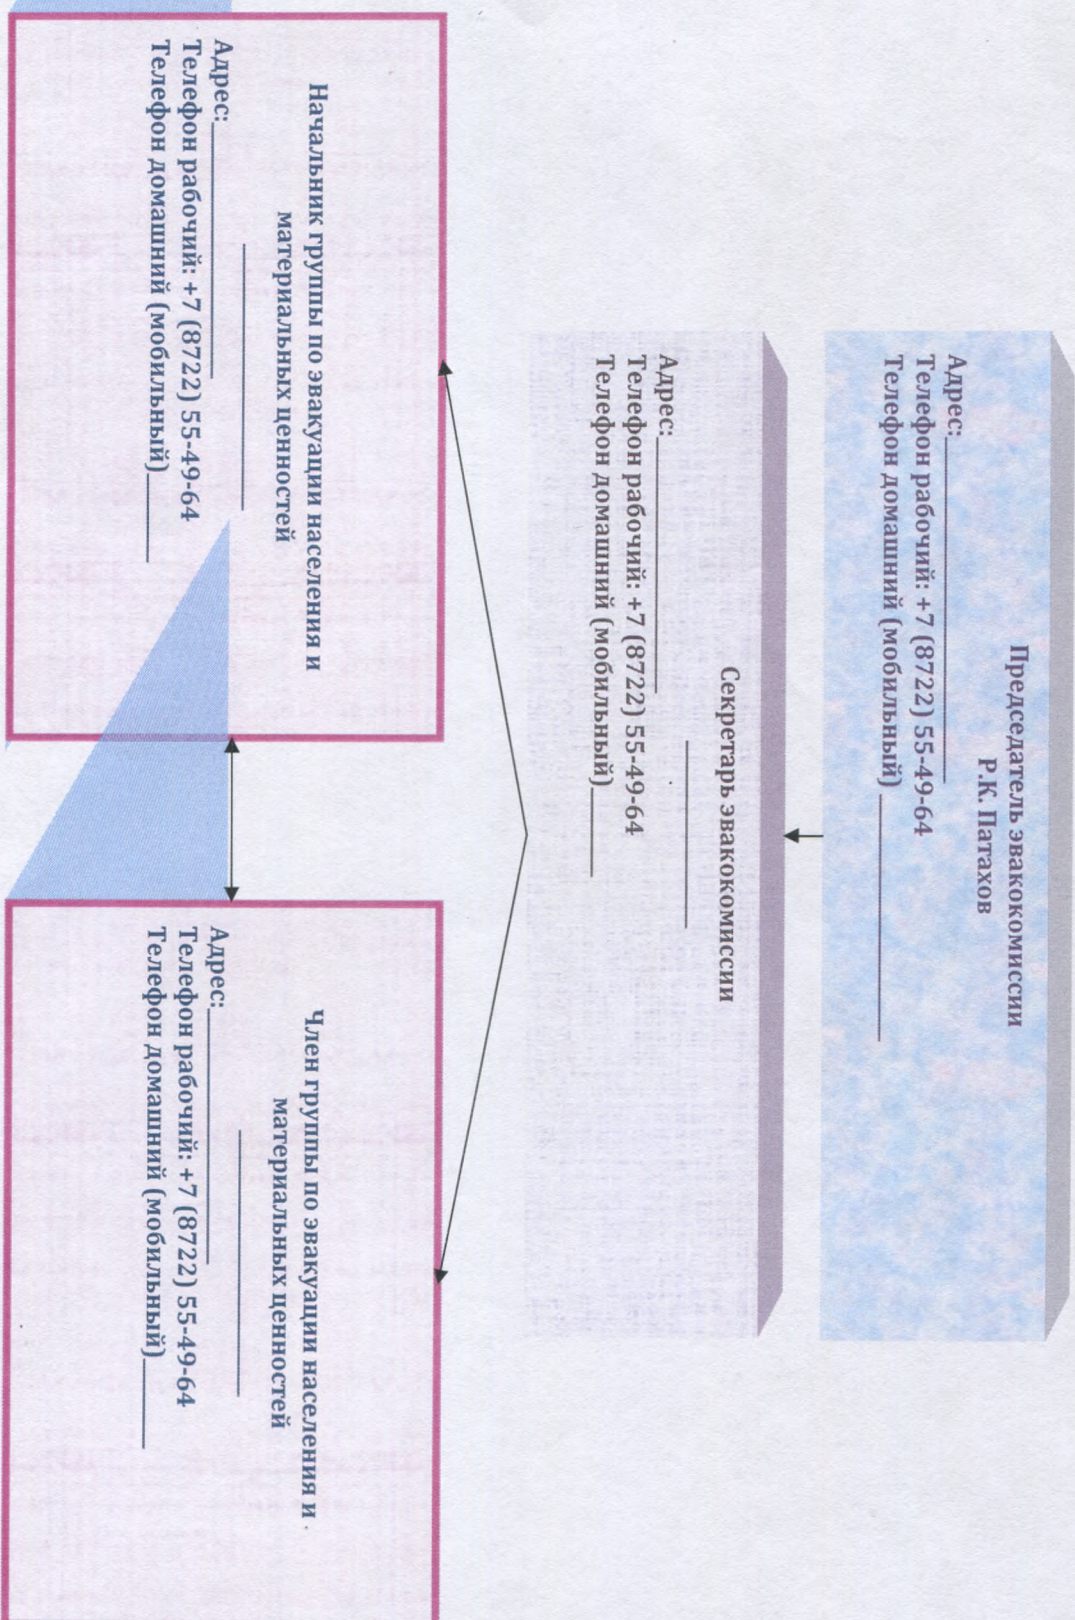

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий План гражданской обороны и защиты населения Министерства юстиции Республики Дагестан разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 437-13 «О некоторых вопросах гражданской обороны в Российской Федерации»;

- Приказа МЧС России от 16 февраля 2012 г. № 70 ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)»;

- Методических рекомендаций федеральным органам исполнительной власти и организациям по оценке возможной обстановки, которая может сложиться в результате применения потенциальным противником обычных современных средств поражения, утверждённых главным военным экспертом МЧС России 19 марта 2012 г.

План гражданской обороны определяет объём, организацию порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны при переводе её с мирного на военное время, в ходе её ведения, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

План гражданской обороны Министерства юстиции Республики Дагестан подписывается начальником штаба гражданской обороны, утверждается министром и согласовывается с начальником Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Махачкалы».

План гражданской обороны и защиты населения Министерства ежегодно уточняется до 1 марта по состоянию на 1 января текущего года.

РАЗДЕЛ I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА

Подраздел 1. Краткая характеристика объекта

1.1. Место размещения объекта, природно-географическая характеристика местности

Министерство юстиции Республики Дагестан (далее - Минюст РД, Министерство) территориально расположено в границах внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.

Административное здание расположено по адресу: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, 107, телефон: + 7 (8722) 55-49-64, E-mail: minust@e-dag.ru

Площадь территории по документам составляет - 623,0 м².

Протяженность периметра - 169,0 м.

Плотность застройки составляет - 40%.

Конструктивные строительные элементы - каменные, кирпичные, перекрытия - железобетонные, крыша - совмещенная.

Здание обладает устойчивостью к средним разрушениям до избыточного давления 0,2-0,1 кг/см². Категория пожарной опасности «В».

Состояние коммунально-энергетических систем обеспечивает устойчивую деятельность Министерства в мирное время и в период перевода системы ГО на военное положение.

Рельеф, прилегающей к объекту местности, равнинный, пересеченный, имеющий общий уклон к юго-востоку в пределах до 1,0%.

Растительность смешанная, редкая.

Застройка плотная, планировка прямоугольная.

Примыкающие к объекту многоэтажные жилые дома муниципального жилищного фонда и индивидуальной застройки: железобетонные, кирпичные, каменные находятся на расстоянии 20-40 м.

Ближайшая крупная автотранспортная магистраль шириной до 15 м, протяженностью 2,2 км, с асфальтовым покрытием: ул. Дахадаева.

Коммуникации систем жизнеобеспечения здания соединены с коммунальными сетями города.

Канализация соединена с городской сетью.

Электроснабжение объекта осуществляется по подземным кабелям, внутридворовое по воздушным линиям электропередачи.

Аварийное освещение - отсутствует.

Минюст РД объединяет следующие основные структурные подразделения:

—управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей РД;

- отдел организационно-правового обеспечения и информатизации;
- отдел капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью;
- отдел по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов РД и антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов РД;
- отдел регистрации ведомственных нормативных правовых актов;
- отдел финансов;
- отдел государственной службы, кадров и делопроизводства;
- отдел по представлению интересов Правительства РД в судах и иных органах;
- отдел анализа и контроля за деятельностью архивных учреждений;
- отдел информационных технологий и использования документов;
- отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

В своей деятельности Минюст РД радиационно-, химически-, пожаро- и взрывоопасных веществ не использует.

Участков скопления транспортных средств с АХОВ, при авариях с которыми возможно влияние на жизнедеятельность объекта.

Территория муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» расположена в 3^б климатической зоне.

Климат преимущественно тёплый.

Лето жаркое, средняя температура летних месяцев выше +20 градусов, дневная максимальная температура до +36-38 градусов.

Зима очень мягкая.

Средняя температура от +1 до -3 градусов, а ночью опускается ниже нуля.

Относительная влажность за год около 70 % (зимой до 80 %), а в июле и августе около 50 %. Максимальное число ясных дней наблюдается в летние месяцы.

- среднегодовое количество осадков - 411 мм;
- наибольшее годовое количество осадков - 663 мм;
- преимущественное направление ветров - Ю-В, С-З;
- среднегодовая температура - +12,2 °С;
- среднегодовая скорость ветра - 3,7 м/с;
- среднегодовая влажность воздуха - 77 %.

Дождевыми осадками территория объекта не затапливается.

Месторасположение объекта, климатические условия существенного влияния на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не оказывают.

Водных объектов и гидротехнических сооружений вблизи Минюста РД нет.

Режим работы: понедельник - пятница, с 9⁰⁰-18⁰⁰ часов, суббота - воскресенье - выходные дни

- количество работников - 62 человека;
- наибольшая работающая смена - 46 человек;
- количество членов семей работников - 132 человека.

Максимальное количество работников и непостоянного состава, которые могут находиться на объекте - 82 человека.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 367005, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, Правительство РД, +7 (8722) 51-76-59

Министерство юстиции Республики Дагестан создано на основании Указа Государственного совета Республики Дагестан от 2002 года № 180, является органом исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющим функции по выработке, реализации государственной политики по нормативному правовому обеспечению в сфере юстиции в пределах полномочий, закрепленных за министерством, и архивного дела.

Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Основными задачами в области гражданской обороны Минюста РД являются:

— обучение работников способам защиты от опасностей, возникших вследствие угрозы или совершения актов незаконного вмешательства (далее - АНВ), а так же при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) природного и техногенного характера;

— оповещение работников об опасностях в результате АНВ или опасностях природного и техногенного характера;

— эвакуация работников и членов их семей в назначенный безопасный район;

— обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты;

— проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);

— оказание первой медицинской помощи работникам, пострадавшим от ЧС;

— локализация очагов пожаров, возникших в результате ЧС и АНВ.

Для осуществления деятельности Минюста РД при переводе работы с мирного на военное время сформирован штаб ГО из 5 человек.

Для организации и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей приказом министра создана эвакуационная комиссия из 4 человек.

Для проведения мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе по оповещению, связи, противопожарным и другим аварийно-спасательным мероприятиям в Минюсте РД приказом министра

созданы объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ):

- звено оповещения и связи - 4 человека;
- санитарный пост - 4 человека;
- противопожарное звено - 4 человека;
- звено охраны общественного порядка - 4 человека.

Для обеспечения противопожарных мероприятий имеются следующие средства:

- огнетушители - 10;
- пожарные щиты - 1;

Миниуст РД собственного автотранспорта не имеет.

Средств индивидуальной защиты на объекте не имеется.

Для укрытия работников и посетителей в министерстве специального убежища нет.

Подраздел 2. Краткая оценка возможной обстановки, которая может сложиться на объекте после нападения противника

2.1. Безъядерный вооруженный конфликт с применением обычных современных средств поражения

Всего прогнозируется нанесение противником 147 ударов по 49 объектам города, в том числе по объектам внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 57 ударов.

2.2. Оценка возможной обстановки, которая может сложиться на объекте в результате воздействия обычными современными средствами поражения

Радиус зоны полных разрушений для кирпичных и бетонных зданий с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями от единичного боеприпаса с массой взрывчатого вещества, эквивалентной 400 кг тротила, принимается равным 45 метрам, что соответствует избыточному давлению на фронте ударной волны, равному $0,5 \text{ кгс/см}^2$.

Количество типовых боеприпасов, применяемых по объекту.

Так как численность наибольшей работающей смены Министерства составляет 46 человек, т.е. меньше 500 человек, количество типовых боеприпасов, которое, предположительно, может быть применено по объекту составит 3, с массой взрывчатого вещества каждого, эквивалентной 400 кг тротила.

Высота завалов.

При высоте здания - 7,3 м (с погрешностью в расчетах $\pm 2,2$) и плотности застройки - 40% высота сплошных завалов составит - 0,9 м.

Объем завалов, подлежащих разборке.

Суммарный объем завалов составит - 6912,0 м³.

Протяженность маршрутов и проездов в завалах, подлежащих расчистке.

Протяженность маршрутов и проездов в завалах, подлежащих расчистке, составит - 75,0 м.

Протяженность завалов и разрушений.

Протяженность завалов и разрушений составит - 0,011 км.

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях.

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях составит - 4 ед.

Потери среди работников объекта, не укрытых в защитных сооружениях и их структуры

Общие потери среди работников объекта составят - 1 человек.

Безвозвратные потери.

Безвозвратные потери не прогнозируются.

Санитарные потери.

Санитарные потери составят - 1 человек.

Численность пострадавших работников объекта, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи.

Численность пострадавших работников, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи, составят - 1 человек.

Численность пострадавших работников объекта, нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения.

Численность пострадавших работников, нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения, составит - 1 человек.

Потери среди посетителей, не укрытых в защитных сооружениях и их структуры.

Общие потери среди посетителей могут составить - 1 человек.

Безвозвратные потери.

Безвозвратные потери не прогнозируются.

Санитарные потери.

Санитарные потери составят - 1 человек.

Численность пострадавших посетителей, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи.

Численность пострадавших посетителей, нуждающихся в оказании первой медицинской помощи, составит - 1 человек.

Численность пострадавших посетителей, нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения.

Численность пострадавших посетителей, нуждающихся в эвакуации в лечебные учреждения, составит - 1 человека.

Численность работников объекта, эвакуируемого в безопасный район.

В военное время объект прекращает свою деятельность в городе Махачкале.

Численность работников, подлежащих эвакуации в безопасный район, составит - 62 человека.

Потребность во временном жилье для эвакуируемых работников объекта.

Потребность во временном жилье для эвакуируемых работников объекта, составит - 186,0 м².

Численность работников объекта, подлежащих жизнеобеспечению.

Численность работников объекта, подлежащих жизнеобеспечению в безопасном районе, составляет - 62 человека.

В результате применения противником химического оружия.

В результате применения противником химического оружия территория объекта может оказаться в зоне возможного химического заражения, а в случае применения бактериологического оружия в зоне бактериологического заражения.

Потери от вторичных факторов поражения могут составить до 9 человек.

Вывод: Проведение спасательных работ возможно привлечением сохранившихся сил и средств республиканских аварийно-спасательных служб и территориальных формирований.

2.3. Эскалация вооруженного безъядерного конфликта в ракетно-ядерную войну (ограниченную) с ограниченным применением ядерного оружия

В зоне досягаемости стратегических наступательных сил потенциального противника находится практически вся территория Республики Дагестан.

В результате воздействия противника с применением ядерного оружия территория Минюста РД может оказаться в зоне возможных сильных разрушений.

Будет выведено из строя 62 человека, т.е. 100% работников Минюста РД при этом безвозвратные потери составят - 56 человек, санитарные - 6 человек.

Территория объекта окажется в зоне опасного радиационного заражения. Размеры зон заражения на следе облака при мощности наземного взрыва, равного 0,5 МГт, составляют от 2,2 - 2,4 км.

Возможные радиационные потери среди работников объекта составят до 7 человек.

Площадь возникновения массовых пожаров составит - 623,0 м².

Сложная химическая обстановка прогнозируется при разрушении объектов, использующих в своем производстве аварийных химически опасных вещества.

Общая площадь химического заражения составит - 623,0 м².

Вывод: Спасательные работы проводятся привлечением сохранившихся сил и средств республиканских аварийно-спасательных служб

2.4. При планомерном выполнении объектом мероприятий гражданской обороны

Общие потери среди работников составят до 9 человек, 15 % (санитарные).

РАЗДЕЛ II

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПРИ ПЛАНОМЕРНОМ ПЕРЕВОДЕ СИСТЕМЫ ГО МИНЮСТА РД С МИРНОГО НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Подраздел I. Организация, объемы и сроки выполнения мероприятий по степеням готовности гражданской обороны

Мероприятия гражданской обороны I, II, III очередей выполняются по существующим распоряжениям (сигналам) в объеме согласно плану или выполняются отдельно распорядительным порядком.

1.1. С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО первой очереди

С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО первой очереди организовать скрытое их выполнение под видом учебных мероприятий и других работ.

Перечень мероприятий согласно календарному плану основных мероприятий (приложение № 1).

Начальнику штаба ГО К.Д. Бибакаеву подготовить распоряжение об организации круглосуточного дежурства и подготовку пункта управления.

Выполнение мероприятий ГО первой очереди завершить в течение 24.00 часа.

О ходе выполнения мероприятий ГО первой очереди руководителям подразделений докладывать в штаб.

Начальнику штаба ГО К.Д. Бибакаеву донесения обобщать и докладывать руководителю Минюста РД и Главе администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы установленным порядком.

1.1.1. Перечень мероприятий, выполняемых по данной степени готовности:

к Ч + 30 мин. в рабочее время, к Ч + 1 часа 30 минут в нерабочее время оповестить и собрать руководящий состав Минюста РД;

в течение 10 минут довести сложившуюся обстановку и поставить задачи;

в течение 20 минут прекратить прием населения;

к Ч + 2.00 часа организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава Минюста РД на пункте управления, расположенном в кабинете руководителя, телефон: +7 (8722) 55-49-64;

к Ч + 3.00 часа подготовить к работе системы связи и оповещения;

к Ч + 2.00 часа уточнить мероприятия плана гражданской обороны и защиты населения;

к Ч + 6.00 часов осуществить подготовительные мероприятия к введению режима светомаскировки, усилению противопожарной защиты и охраны общественного порядка, для чего:

уточнить схемы наружного и внутреннего освещения, по регулированию электроосвещения;

создать запасы защитных средств и материалов;

подготовить на объекте запасы воды для противопожарных мероприятий;

к Ч + 1.00 час возвратить на объект лиц, обучающихся в центрах подготовки;

к Ч + 4.00 часа привести в готовность объектовые формирования Минюста РД, провести с личным составом формирований теоретические занятия с практической отработкой;

к Ч + 2.00 часа уточнить план укрытия работников и членов их семей в безопасном районе;

к Ч + 6.00 часов, до объявления эвакуации в безопасный район, организовать строительство простейших укрытий на территории объекта. Порядок поставки материалов уточнить через штаб ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы;

к Ч + 3.00 - 4.00 часа подготовить к выдаче личному составу средств индивидуальной защиты:

— противогазы - 62;

— респираторы - 62;

— ватно-марлевые повязки - 62.

к Ч + 2.00 часа уточнить планы взаимодействия Минюста РД со штабом ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы», вышестоящим ведомством, городскими и районными службами, порядок и сроки представления донесений.

* Перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения согласно приложению №1

1.2.С получением распоряжения (сигнала) на проведение мероприятий ГО второй очереди:

С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО второй очереди начальнику штаба ГО поставить задачи руководителям подразделений на выполнение мероприятий ГО второй очереди.

Выполнение мероприятий ГО второй очереди завершить в течение 24.00 часа.

О ходе выполнения мероприятий начальнику штаба ГО докладывать руководителю Минюста РД и Главе администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, установленным порядком.

1.2.1. Перечень мероприятий выполняемых по данной степени готовности:

к Ч + 2.00 часа перевести руководящий состав на круглосуточный режим работы;

к Ч + 6.00 часов привести в полную готовность систему управления, связи и оповещения;

к Ч + 12.00 часов привести в готовность для укрытия работников, возведенные на территории объекта простейшие укрытия, заложить в них запас необходимого имущества;

к Ч + 8.00 часов произвести выдачу СИЗ остальным работникам;

к Ч + 6.00 часов привести в готовность объектовые формирования, не приведенные в готовность ранее;

к Ч + 10.00 часов при отсутствии средств индивидуальной защиты организовать изготовление простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания работникам (ватно-марлевые повязки в количестве 62 шт.);

к Ч + 12.00 часов провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы в военное время:

— осуществить мероприятия к введению режима светомаскировки, усилению противопожарной защиты и охраны общественного порядка;

— подготовить к работе пункт управления объекта;

— произвести герметизацию водоисточников;

— провести мероприятия по предотвращению и возникновению вторичных факторов поражения и др.;

к Ч + 3.00 часа через штаб ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы уточнить мероприятия по радиационному и химическому наблюдению;

в течение Ч + 24.00 часа с получением распоряжения о массовой иммунизации населения по эпидемическим показаниям организовать проведение прививок персоналу, (порядок проведения иммунизации - по указанию старшего медицинского начальника);

к Ч + 8.00 часов уточнить порядок перераспределения материальных и людских ресурсов объекта в военное время;

к Ч + 12.00 часов усилить охрану в учреждении;

к Ч + 12.00 часов подготовить к вывозу в безопасный район материально-техническое имущество Министерства.

* Перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения согласно приложению №1

1.3.С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО третьей очереди

С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО третьей очереди ввести в действие План гражданской обороны и защиты населения Министерства за исключением эвакуационных мероприятий.

Начальнику штаба ГО поставить задачу работникам в соответствии с календарным планом (приложение №1).

О ходе выполнения мероприятий работникам объекта докладывать в штаб ГО Минюста РД существующим порядком.

Начальнику штаба ГО *К.Д. Биакееву* донесения обобщать и докладывать руководителю Минюста РД и Главе администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.

Мероприятия провести и завершить в течение 24.00 часа.

1.3.1. Перечень мероприятий, выполняемых по данной степени готовности:

к Ч + 24.00 часа провести в полном объеме мероприятия по повышению устойчивости работы объекта, защиты личного состава, материально - технических средств, источников водоснабжения, питания и др.;

к Ч + 8.00 часов выдать личному составу средства индивидуальной защиты, если они были выданы ранее;

к Ч + 12.00 часов усилить проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий с целью недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди работников;

к Ч + 12.00 часов провести все необходимые мероприятия по светомаскировке в министерстве;

к Ч + 8.00 часов уточнить расчеты на эвакуацию объекта.

** Перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения согласно приложению №1*

Подраздел 2. Организация защиты работников и членов их семей

2.1. Организация укрытия работников и членов их семей в защитных сооружениях:

С получением распоряжения на выполнение мероприятий ГО второй очереди (до объявления эвакуации) с Ч + 6.00 часов организовать строительство простейших укрытий на территории Минюста РД силами работников, используя подручный материал.

Строительство завершить в течение 12.00 часов.

Ответственный работник за разъяснение работникам способов строительства укрытий - *К.Д. Биакеев*.

Обеспечение необходимым материалом и сроки поставки - через штаб ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.

Расчет укрытия (приложения №№ 4,5).

Закладка запасов продовольствия, медикаментов производится централизованно через городские организации продовольственного снабжения и аптеки в течение двух суток.

С выходом в безопасный район (при объявлении эвакуации) строительство и приспособление подвалов под ПРУ, для укрытия

работников и членов их семей осуществлять силами эвакуируемых и местного населения.

2.2. Организация мероприятий по радиационной, химической и биологической защите

С получением распоряжения на выполнение мероприятий ГО первой очереди в течение Ч+2.00-6.00 часов силами пункта выдачи СИЗ подготовить к выдаче средства индивидуальной защиты, приборы Р и Х наблюдения.

Ответственный: *К.Д. Бибакаев*

В течение Ч+ 3.00 - 4.00 часа организовать выдачу их личному составу НАСФ.

С получением распоряжения на выполнение мероприятий ГО второй очереди в течение Ч+8.00 часов выдать остальным работникам СИЗ и приборы радиационного и химического контроля.

При отсутствии средств индивидуальной защиты к Ч + 10.00 часов организовать изготовление простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания работникам (ватно-марлевые повязки).

Расчет обеспечения (приложения №№ 6,7).

Через Ч+3.00-4.00 часа организовать постоянное взаимодействие с администрацией района по радиационному и химическому наблюдению по телефону: +7 (8722) 68-03-31.

2.2.1. Дозиметрический контроль осуществлять:

групповым методом работников (ответственный - начальник штаба ГО);

НАСФ (ответственные - командиры НАСФ).

В течение Ч + 3.00 - 4.00 часа уточнить режим радиационной защиты через администрацию внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.

Санитарную обработку работников проводить на санитарно - обмывочном пункте (СОП), расположенном по адресу: ул. Шихсаидова, 70 (Банно-парной комплекс АО «Рица»), телефон: +7 (8722) 64-83-98.

Специальную обработку техники и транспорта проводить силами станции специального обеззараживания транспорта (ССОТ), созданной на базе МУП «Горзеленхоз», ул. Хизроева, 81-а, телефон: +7 (8722) 63-20-34.

Обеззараживание территории и помещений объекта проводить силами команд обеззараживания, созданных на базе спецавтохозяйств.

2.3. Организация медицинской защиты:

Медицинскую помощь организовать силами санитарного поста.

Выдачу медицинского имущества организовать через Ч+2.00 часа с получением распоряжения на выполнение мероприятий ГО первой очереди со склада.

Ответственный: *А.А. Ибрагимов*

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводить по решению начальника медицинской службы по обеспечению мероприятий гражданской защиты района.

2.4. Организация мероприятий по эвакуации работников и членов их семей

Безопасным районом и пунктом размещения для Минюста РД является:

- село Тамазатюбе, Бабаюртовского района, Республики Дагестан (маршрут №4).

- адрес администрации: РФ, 368071, РД, с. Тамазатюбе

- количество проживающего населения - 1718 человек

- количество жилых домов - 330

- площадь жилых помещений - 18 293,0 м²

- количество квадратных метров на одного проживающего до подселения - 8,6 м²

Эвакуация работников и неработающих членов их семей производится через сборный эвакуационный пункт (СЭП №35 (ж/д)), пр. Р. Гамзатова, 20, территория ГБУ СПО «Музыкальное училище имени Г. Гасанова», телефон: +7 (8722) 67-37-39.

Эвакуацию работников и членов их семей проводить железнодорожным транспортом с получением соответствующего распоряжения, согласно плану.

Расчет на проведение эвакомероприятий (приложение № 9).

Эвакуационной комиссии Минюста РД иметь списки эвакуируемых.

Для погрузки документации и необходимого имущества создать группу общей численностью 4 человека.

Сдать здания Минюста РД под охрану.

Ответственный: К.Д. Бибакаев.

Расквартирование в безопасном районе организуется комиссиями местных органов ГО и ЧС.

Обеспечение продовольствием и предметами первой необходимости в местах размещения эвакуируемых осуществляется службами администрации безопасного района.

2.4.1. Перечень выполняемых мероприятий*:

— собрать членов эвакуационной комиссии, довести расчеты на эвакуацию работников и членов их семей, уточнить порядок эвакуации.

— оповестить работников о начале и порядке проведения эвакуационных мероприятий.

— организовать выход на сборные эвакопункты.

— организовать отправку наиболее ценных документов и имущества.

* Объемы и сроки выполнения мероприятий, согласно приложению №12

Подраздел 3. Организация управления и связи

Управление мероприятиями ГО осуществлять с пункта управления (ПУ) объекта, расположенного в кабинете руководителя, телефон: +7 (8722) 55-49-64.

Связь пункта управления с вышестоящими органами и подразделениями Минюста РД по вопросам ГО и ЧС осуществлять по телефонам городской и внутренней АТС и посыльными.

Оповещение работников о мероприятиях ГО осуществлять через громкоговорящую связь, а также по телефонам, согласно схемам оповещения (приложение № 3).

С получением распоряжения на выполнение мероприятий ГО второй очереди привести в полную готовность системы управления, связи и оповещения.

Управление эвакуацией осуществлять эвакуационной комиссией с пункта управления Минюста РД.

Управление эвакуированными, организацию их отдыха в безопасном районе осуществлять руководителю учреждения.

Донесения представлять согласно табелю срочных донесений по мере выполнения поставленных задач.

Подраздел 4. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования работы объекта, проводимых с введением в действие Плана ГО и защиты населения

Для обеспечения защиты коммунально-энергетических сетей организовать взаимодействие с КТС внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.

Силами административно-хозяйственного персонала провести следующие предварительные мероприятия:

проверить надежность работы отключающих устройств на вводах;

отключить энергоснабжение наиболее перегруженных участков объекта;

создать необходимый запас аварийного инструмента и ремонтных материалов на незаваливаемой территории.

Для уменьшения возможности возникновения вторичных факторов поражения провести необходимые противопожарные и профилактические мероприятия и, кроме того,

4.1. По защите работников:

к Ч + 30 мин. в рабочее время, к Ч + 1 часа 30 минут в нерабочее время оповестить и собрать руководящий состав Минюста РД;

к Ч + 2.00 часа организовать круглосуточное дежурство на объекте;

к Ч + 12.00 часов отозвать работников из отпусков;

к Ч + 4.00 часа привести в готовность формирования объекта;

к Ч + 6.00 часов, до объявления эвакуации в безопасный район, организовать строительство простейших укрытий на территории объекта.

Порядок поставки материалов уточнить через штаб ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы;

к Ч + 12.00 часов заложить двухсуточный запас продовольствия, медикаментов, воды и т.д. в возведенные простейшие укрытия;

к Ч + 10.00 часов изготовить простейшие СИЗ органов дыхания;

к Ч + 3.00 - 6.00 часов подготовить средства оповещения и информирования;

к Ч + 4.00 часа обеспечить укомплектованность формирований объекта личным составом;

обучить работников соблюдению мер безопасности, порядку действий, локализации аварий и тушению пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства - постоянно;

организовать медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоровья лиц, принимающих участие в ликвидации аварий - постоянно.

4.2. По противопожарной устойчивости:

к Ч + 4.00 часа привести в готовность объектовое противопожарное звено;

к Ч + 6.00 часов проверить функционирование автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения;

к Ч + 2.00 часа заполнить водоемы и имеющиеся емкости;

к Ч + 3.00 часа очистить территорию объекта от сгораемых материалов;

к Ч + 4.00 часа привести в готовность средства пожаротушения.

4.3. По повышению устойчивости энергоснабжения

к Ч + 6.00 часов подготовить внутренние схемы электроснабжения на случай ограничения подачи электроэнергии;

в течение 6.00 - 12.00 часов организовать и выполнить мероприятия по светомаскировке.

Подраздел 5. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)

Получить в штабе ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы информацию о характере примененного оружия массового поражения и оценить сложившуюся обстановку на объекте. Для ведения АСДНР в министерстве в первом эшелоне привлечь объектовые формирования.

Основные усилия при проведении АСДНР на объекте сосредоточить на вскрытие заваленных защитных и других приспособлений для этой цели помещений, оказание первой помощи пораженным работникам.

Определить и представить донесение в штаб ГО района о количестве сохранившихся сил и средств на объекте.

Подраздел 6. Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО

6.1. Разведка

Разведку на территории Министерства осуществлять силами территориальных формирований по согласованию со штабом ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы по телефону: +7 (8722) 68-03-31.

6.2. Противопожарное обеспечение

Для организации противопожарного обеспечения мероприятий ГО привлекаются противопожарное звено объекта, силы и средства службы пожаротушения района, телефон: +7 (8722) 67-40-47.

6.3. Обеспечение охраны общественного порядка

Для обеспечения общественного порядка, охраны здания, патрулирования на территории объекта, привлекаются силы и средства звена охраны общественного порядка Министерства и службы ООП района, по телефону: +7 (8722) 67-07-91 (дежурная часть ОП УМВД России по Советскому району г. Махачкалы).

6.4. Транспортное обеспечение

Для эвакуации работников, членов их семей, а также для вывода действующих нормативных правовых документов и имущества привлечь:

—автобусов 3 единицы;

—грузовых автомобилей 2 единицы.

При недостатке имеющегося автотранспорта заблаговременно подать заявку с указанием недостающего транспорта на имя главы администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.

6.5. Материально-техническое обеспечение

Обеспечение продовольствием и горячим питанием личного состава НАСФ в местах постоянной дислокации, заправку автотранспорта, привлекаемого для проведения АСДНР осуществлять по согласованию со штабом ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы на ближайших АЗС.

6.6. Организация взаимодействия с органами военного управления и формированиям гражданской обороны

При выполнении первоочередных мероприятий всех степеней готовности ГО при проведении АСДНР органы управления ГО объекта взаимодействуют со всеми службами ГО района:

С военным комиссариатом производится по телефону: +7 (8722) 62-43-36 по вопросам призыва военнообязанных и выдаче удостоверений об отсрочке от призыва.

С администрацией внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, отделом ГО и ЧС по телефону: +7 (8722) 68-03-31 по вопросам автотранспортного обеспечения эвакуационных, инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий радиационной химической и биологической защиты и др.

С территориальным подразделением Роспотребнадзора по РД по телефону: +7 (8722) 68-05-52 по вопросам: организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; проведения иммунизации населения и развертывания объектов сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

С органами государственного пожарного надзора по телефону: +7 (8722) 67-40-47 по вопросам организации и проведения противопожарных мероприятий.

С отделом полиции УМВД России по Советскому району г. Махачкалы по телефону: +7 (8722) 67-07-91 по вопросам обеспечения правопорядка на территории объекта.

РАЗДЕЛ III

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА

Подраздел 1. Организация и проведение мероприятий по сигналу «Воздушная тревога»

Сигнал «Воздушная тревога» принимается дежурным (секретарем) объекта. Дежурный (секретарь) о получении сигнала оповещает руководителя.

На объекте проводятся следующие мероприятия:

отключается энергоснабжение, а также уличное освещение;

отключаются системы энерго-, водо-, теплоснабжения.

работники укрываются в возведенных защитных сооружениях в соответствии с планом укрытия.

устанавливается связь со штабом ГО города.

выдаются имеющиеся на рабочих местах и в убежищах средства РХБЗ.

Подраздел 2. Организация и проведение мероприятий по сигналу «Отбой воздушной тревоги»

Вводится в действие план ГО и защиты населения объекта.

Восстанавливается управление, связь и оповещение.

Организуется сбор данных об обстановке, сложившейся на территории объекта.

Приводятся в готовность сохранившиеся НАСФ.

Уточняются и вводятся режимы радиационной защиты, определяется порядок работы в условиях радиоактивного загрязнения (по согласованию со штабом ГО внутригородского района «Советский район» города Махачкалы).

На каждом участке объекта организуется дозиметрический контроль.

Уточняется план эвакуации.

Оказывается первая медицинская помощь силами санитарного поста, раненые отправляются в медицинские организации.

Перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения согласно приложению №1

Начальник штаба ГО

К.Д. Биакаев